


Utilisateur M. Carlos Meira  
Référence: Proposition 2

Date 15/05/2025

## SÉLECTION

Série EasyPACK ECO  
TCAEQI 270-2150  
Modèle TCAEQI 270 ASP2  
Webcode EAS02

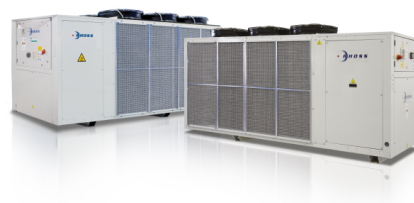

Les images sont données à titre purement indicatif et peuvent ne pas représenter exactement les modèles et les configurations du présent document.  
This unit is certified in the LCPHP Programme of Eurovent Certita Certification, with its allowed component options as per the TCR document in force at all the conditions with a fouling factor of 0 m2K/kW (except ISEER) and with no antifreeze solution (except MT and LT Process Chiller applications when certified).  
Les performances standard certifiées et la version certifiée de l'outil logiciel peuvent être vérifiées sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

## CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

**Groupes de production d'eau glacée et pompes à chaleur à condensation par air, avec ventilateurs hélicoïdaux. Série à compresseurs hermétiques Scroll et réfrigérant R32.**

**Q - Version super silencieuse avec compresseurs insonorisé et ventilateurs à vitesse réduite.**  
**ASP2 - Aménagement avec pompe à pression majorée et accumulateur. (230 l)**

**ALIMENTATION ELECTRIQUE: 400V/3PH+N/50HZ**  
**ANTIVIBRATOIRES: SAG3-ANTIVIB.CAOUTCH ASP/ASDP**  
**TYPE DE BATTERIES: MCHX-MICROCHANNEL**  
**CONTROLE CONDENSATION: FIEC – CONTROL CONDENSATION EC**  
**VANNE EXPANSION ELECTRONIQUES: EEV-VANNES EXPAN ELECTRONIQUES**  
**FINISH C.E.: TQE - TOIT DE PROTEC. C.E.**  
**COFFRE INSONORISATION: CAC - COFFRE INSONORISATION**  
**PREDISP.CONNECTIVITE: BE-CA. BACNET IP\_MODBUS TCP/IP**  
**OPTIMISATION EER: EEO - OPTIMISATION EER**  
**PROTECTION BATTERIE: FMB-FILTRE METALLIQUE BATTERIE**  
**ECHANGEURS: PA-ECHANGEUR A PLAQUES**  
**INSONORISATION: INS-INSONORISATIONS COMPRESS**  
**VISUALISATION PRESSION DISPLAY: SPS-SIGNALE PRESSION SUR FICHE**  
**GESTION GROUP DE POMPAGE: INV\_P2/DP2/ASP2/ASDP2**

**E968573523: KRS485 - CARTE DE COMMUNICATION RS485 (PROTOCOLE PROPRIETAIRE, MODBUS RT U)**

- o Structure portante et panneau réalisés en tôle galvanisée et peinte (RAL 9018) ; base en tôle d'acier galvanisé.
- o La structure est composée de deux sections :
  - logement technique réservé aux compresseurs, au cadre électrique et aux principaux composants du circuit frigorifique ;
  - compartiment aéraulique destiné au logement des batteries d'échange thermique et des électro-ventilateurs ;
- o Compresseurs hermétiques rotatifs type Scroll avec protection thermique interne et résistance du carter activée automatiquement lorsque l'unité s'arrête (pourvu que l'unité soit maintenue alimentée électriquement).
- o Échangeur côté eau à plaques en acier inox adéquatement isolées.
- o Échangeur côté air composé d'une batterie à micro-canaux MCHX pour les groupes d'eau glacée et de tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium pour les pompes à chaleur.
- o Electro-ventilateurs hélicoïdes à rotor externe, équipés de protection thermique interne et munis de réseau de protection disposés en file unique ou double en fonction des modèles.
- o Dans les versions T-Haut rendement, le dispositif électronique (FI - ventilateurs avec découpage de phase) est fourni de série.
- o Dans la version Q-Super silencieuse de taille 270-285, le dispositif FIEC (ventilateurs avec moteur EC) est fourni de série, tandis que dans les tailles 2100÷2150 le dispositif FI (ventilateurs avec découpage de phase) est fourni de série.
- o Raccords hydrauliques de type Victaulic.
- o Pressostat différentiel avec protection de l'unité d'éventuelles interruptions du flux d'eau.
- o Circuit frigorifique en tube de cuivre recuit (EN 12735-2) avec: filtre déshydrateur à cartouche, connexions de charge, pressostat de sécurité côté haute pression à réarmement manuel, transducteur de pression BP et AP, soupapes de sécurité côté haute et basse pression, robinet en amont du filtre, indicateur de liquide, isolation de la conduite d'aspiration, détendeur électronique, vanne d'inversion de cycle et réservoir de liquide, clapets anti-retour, séparateur de gaz et robinet d'aspiration au compresseurs (pour pompes à chaleur).
- o Unité avec degré de protection IP21.

**Série: EasyPACK ECO - Modèle: TCAEQI 270 ASP2**

Les performances standard certifiées et la version certifiée de l'outil logiciel peuvent être vérifiées sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Date: 15/05/2025  
Software Release: CH20250415

- o Contrôle avec fonction AdaptiveFunction Plus.
- o L'unité est équipée d'une charge de fluide frigorigène R32.

#### TABLEAU ÉLECTRIQUE

o Tableau électrique (IP54) accessible en ouvrant le panneau frontal, conforme aux normes IEC en vigueur, équipé d'une ouverture et d'une fermeture moyennant un outil prévu à cet effet.

o Équipé de:

- câblages électriques prévus pour la tension d'alimentation 400-3ph+N-50Hz;
- câbles électriques numérotés;
- alimentation circuit auxiliaire 230V-1ph+N-50Hz dérivée de l'alimentation générale;
- interrupteur de sectionnement situé sur l'alimentation, équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité de la porte;
- interrupteur magnétothermique automatique pour protéger les compresseurs et les ventilateurs électriques;
- fusible de protection pour le circuit auxiliaire;
- contacteur de puissance pour les compresseurs;
- contrôles de l'appareil gérables à distance : ON/OFF et sélecteur été hiver ;
- contrôles de machines à distance : indicateur lumineux de fonctionnement des compresseurs et indicateur lumineux de blocage général.

o Carte électronique programmable à microprocesseur gérée depuis le clavier présent sur le groupe.

o La carte électronique pilote les fonctions suivantes:

- réglage et gestion des points de consigne des températures de l'eau sortant de la machine ; de l'inversion du cycle (pompes à chaleur) ; des temporisations de sécurité ; de la pompe de circulation ; du compteur horaire indiquant le temps de fonctionnement du compresseur et de la pompe ; des cycles de dégivrage ; de la protection électronique antigel à déclenchement automatique lorsque la machine est éteinte ; des fonctions réglant les modalités d'action de différents organes qui constituent la machine;
  - protection intégrale de l'unité, arrêt éventuel de celle-ci et affichage de chacune des alarmes déclenchées;
  - moniteur de séquence des phases pour la protection du compresseur ;
  - protection de l'unité contre basse et haute tension d'alimentation sur les phases ;
  - visualisation des points de consigne programmés au moyen de l'écran; des températures eau in/out au moyen de l'écran; des pressions de condensation et de condensation / évaporation ; des valeurs des tensions électriques présentes dans les trois phases du circuit électrique de puissance qui alimente l'unité; des alarmes au moyen de l'écran; du fonctionnement du refroidisseur ou de la pompe à chaleur au moyen de l'écran (pompes à chaleur);
  - interface utilisateur à menu;
  - équilibrage automatique des heures de fonctionnement des pompes (versions DP1-DP2, ASDP1- ASDP2, DPR1-DPR2);
  - attivazione automatica pompa in stand-by in caso di allarme (allestimenti DP1-DP2, ASDP1- ASDP2, DPR1-DPR2);
  - visualisation de la température de l'eau à l'entrée récupérateur/désurchauffeur ;
  - code et description de l'alarme;
  - gestion de l'historique des alarmes.
- o Les données mémorisées pour chaque alarme sont:
- date et heure d'intervention ;
  - les valeurs de température de l'eau en entrée/sortie au moment où l'alarme s'est déclenchée;
  - les valeurs de pression d'évaporation et de condensation au moment du déclenchement de l'alarme.
  - temps de réaction de l'alarme par rapport au dispositif auquel elle est reliée;
  - état du compresseur au moment où l'alarme s'est déclenchée ;

o Fonctions avancées:

- gestion pump energy saving ;
  - commande de pompe d'évaporateur KPE, commande pompe récupération KPR et commande Pompe désurchauffeur KPDS en cas d'alimentation externe de pompes électriques (par l'installateur). Pour le bon fonctionnement des unités, l'actionnement des pompes, à la charge de l'installateur, doit être contrôlé par la sortie numérique spécifique prévue sur la carte sur l'unité;
  - fonction High-Pressure Prevent avec étagement forcé de la puissance frigorifique pour les températures extérieures élevées (en fonctionnement d'été) ;
  - fonction EEO - Energy Efficiency Optimizer, permet d'optimiser le rendement de l'unité en intervenant sur le courant absorbé et en minimisant ainsi la consommation. L'algorithme, en intervenant sur la vitesse de rotation des ventilateurs, identifie le point d'excellent qui minimise la puissance absorbée totale (compresseurs + ventilateurs) de l'unité. Cette fonction permet une augmentation du rendement saisonnier jusqu'à 4% si l'unité est équipée de l'accessoire FIEC-Contrôle de condensation avec des ventilateurs EC;
  - gestion VPF\_R: (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal). VPF\_R comprend les sondes de température, la gestion du variateur et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée;
  - prédisposition pour connexion série (accessoire SS/KRS485, BE/KBE, BM/KBM, KUSB) ;
  - possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion du double point de consigne à distance (DSP) ;
  - possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion de la récupération totale (contact CRC100), du désurchauffeur (contact CDS) ou pour la production d'eau chaude sanitaire via la vanne à 3 voies de dérivation (contact CACS). Dans ce cas, il est possible d'utiliser une sonde de température à la place de l'entrée numérique. (voir la section spécifique pour en savoir plus);
  - possibilité d'avoir une commande de vanne de dérivation d'eau chaude sanitaire (VACS);
  - possibilité d'avoir une entrée analogique pour le point de consigne coulissant (CS) par signal 4-20mA à distance (CS);
  - management of time bands and operation parameters with the possibility of daily/weekly functioning programs;
  - bilan et contrôle des opérations d'entretien programmé;
  - test de fonctionnement de la machine assisté par ordinateur;
  - autodiagnostic avec contrôle constant de l'état de fonctionnement de la machine.
  - logique de gestion MASTER/SLAVE intégrée dans chaque unité (SIR - Séquenceur Intégré) - Voir la section spécifique pour en savoir plus
- o Réglage du point de consigne par AdaptiveFunction Plus avec deux options:
- à point de consigne fixe (option Precision);

- a Set-point coulissant (optionEconomy).

## DONNÉES TECHNIQUES - TCAEQI 270 ASP2


### Conditions de fonctionnement

| Rafrachissement                         |                        |    |
|-----------------------------------------|------------------------|----|
| Température d'air                       | [°C]                   | 35 |
| Humidité air                            | [%]                    | 50 |
| Température entrée échangeur dispositif | [°C]                   | 12 |
| Température sortie échangeur dispositif | [°C]                   | 7  |
| Altitude                                | [m]                    | 0  |
| Fluide de l'échangeur dispositif        | Glycol éthylène<br>30% |    |
| Facteur d'encrassement                  | [m²°C/kW]              | 0  |

### Performances de l'unité

| Aux conditions du projet:                     |      |      | Rafrachissement |
|-----------------------------------------------|------|------|-----------------|
| Puissance échangeur dispositif (gross)        | [kW] | 70,5 |                 |
| Puissance absorbée (gross)                    | [kW] | 23,3 |                 |
| EER (gross)                                   |      | 3,03 |                 |
| Puissance échangeur dispositif (UNI EN 14511) | [kW] | 70,9 |                 |
| EER (UNI EN 14511)                            |      | 3,03 |                 |


### Limites de fonctionnement

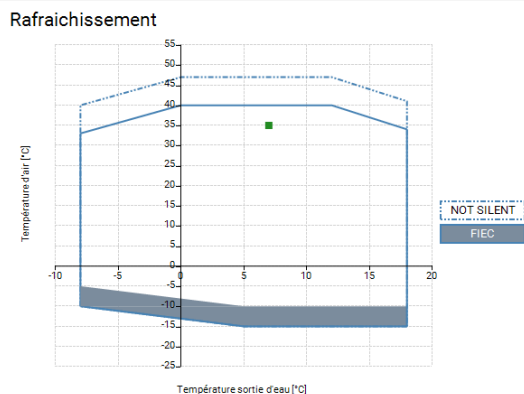

### Echangeur dispositif

| Rafrachissement              |        |      |
|------------------------------|--------|------|
| Débit d'eau                  | [m³/h] | 13,2 |
| Pression statique disponible | [kPa]  | 189  |

### Pression statique disponible

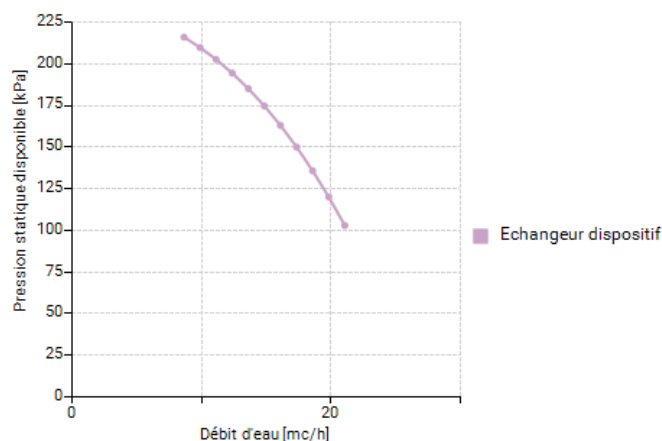

### Ventilateurs

|                             |        |           |
|-----------------------------|--------|-----------|
| Typologie                   |        | Hélicoïde |
| Nb. Ventilateurs            |        | 8         |
| Puissance unitaire absorbée | [kW]   | 0,13      |
| Débit d'air                 | [m³/h] | 22550     |

### Caractéristiques générales de l'unité

|                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Réfrigérant (5)                |       | R32 (A2L) |
| Charge réfrigérant (6)         | [kg]  | 8,4       |
| Global Warming Potential (GWP) |       | 675       |
| Equivalent CO <sub>2</sub>     | [ton] | 5,67      |
| Compresseurs                   |       | Scroll    |
| Charge huile polyester         | [kg]  | 6.5       |
| Nb. Compresseurs               |       | 2         |
| Nb. Circuits indépendants      |       | 1         |
| Etages de puissance totales    |       | 3         |


### Niveau sonore

#### Unité sans options

|                           |       |    |
|---------------------------|-------|----|
| Puissance sonore (1)      | [dBA] | 76 |
| Pression sonore (10m) (2) | [dBA] | 44 |
| Pression sonore (1m) (2)  | [dBA] | 59 |

(Les données présentées ne tiennent pas compte de la pompe)

| [Hz] | [dB] |
|------|------|
| 63   | 85   |
| 125  | 81   |
| 250  | 73   |
| 500  | 71   |
| 1000 | 71   |
| 2000 | 71   |
| 4000 | 63   |
| 8000 | 53   |

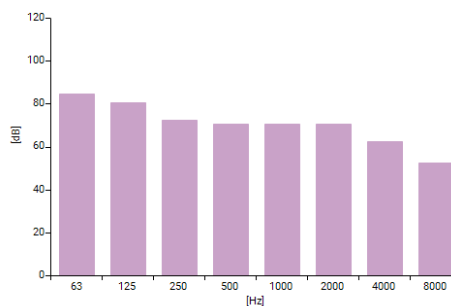

#### Unité avec options

|                           |       |    |
|---------------------------|-------|----|
| Puissance sonore (1)      | [dBA] | 75 |
| Pression sonore (10m) (2) | [dBA] | 43 |
| Pression sonore (1m) (2)  | [dBA] | 58 |

avec les options suivantes

CAC - COFFRE INSONORISATION

(Les données présentées ne tiennent pas compte de la pompe)

#### Données électriques

| Rafraichissement                |           |            |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Puissance électrique totale (3) | [kW]      | 24,6       |
| Puissance nominale pompe        | [kW]      | 2,2        |
| Puissance absorbée pompe        | [kW]      | 1,34       |
| Alimentation électrique         | [V-ph-Hz] | 400-3+N-50 |
| Courant nominal (4)             | [A]       | 47,1       |
| Courant maximal                 | [A]       | 72,5       |
| Courant de démarrage            | [A]       | 215,5      |
| Courant de démarrage SFS        | [A]       | 145,5      |

#### Dimensions et poids

|                                             |      |        |
|---------------------------------------------|------|--------|
| Largeur                                     | [mm] | 3250   |
| Hauteur                                     | [mm] | 1540   |
| Profondeur                                  | [mm] | 1210   |
| Poids à vide (6)                            | [kg] | 1040   |
| Raccords entrée/sortie échangeur dispositif | Ø    | 2" VIC |

#### Charges partielles

##### Rafraichissement

|                                               |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Température sortie d'eau                      | °C | 7    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Température d'air                             | °C | 35   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Charge                                        | %  | 100  | 90   | 80   | 70   | 60   | 50   | 40   | 30   | 20   | 10   |
| Puissance échangeur dispositif (GROSS VALUE)  | kW | 70,5 | 63,4 | 56,4 | 49,3 | 42,3 | 35,2 | 28,2 | 21,1 | 14,1 | 7    |
| EER (GROSS VALUE)                             |    | 3,03 | 3,08 | 3,15 | 3,24 | 3,37 | 3,51 | 3,52 | 3,39 | 3,16 | 2,63 |
| Puissance échangeur dispositif (UNI EN 14511) | kW | 70,9 | 63,8 | 56,7 | 49,6 | 42,5 | 35,4 | 28,3 | 21,3 | 14,1 | 7,1  |
| EER (UNI EN 14511)                            |    | 3,03 | 3,08 | 3,15 | 3,24 | 3,37 | 3,51 | 3,51 | 3,39 | 3,16 | 2,62 |

Débit déterminé à pleine charge

#### SEER (EN 14825)

avec les options suivantes

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Application type                           | LOW   |
| Application temperature [°C]               | 7     |
| Tdesign [°C]                               | 35    |
| Water flow                                 | FIXED |
| Pdesign [kW]                               | 73    |
| SEER                                       | 4,5   |
| Seasonal efficiency (Reg.2016/2281 UE) [%] | 177   |

RHOSS reserves the right to make the changes it deems necessary to improve / update the data at any time and without prior notice.

**Note**

- |     |                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Norme de référence UNI EN-ISO 9614                                                                                              |
| (2) | Norme de référence UNI EN-ISO 3744                                                                                              |
| (3) | Puissance totale absorbée dans les conditions sélectionnées (compresseurs, ventilateurs si présents et pompes si sélectionnées) |
| (4) | Aux conditions nominales: Ta: 35°C Tw:12/7°C                                                                                    |
| (5) | Transport réglementé ADR UN 3358                                                                                                |
| (6) | La valeur déclarée est indicative et peut varier en relation avec les accessoires sélectionnés                                  |